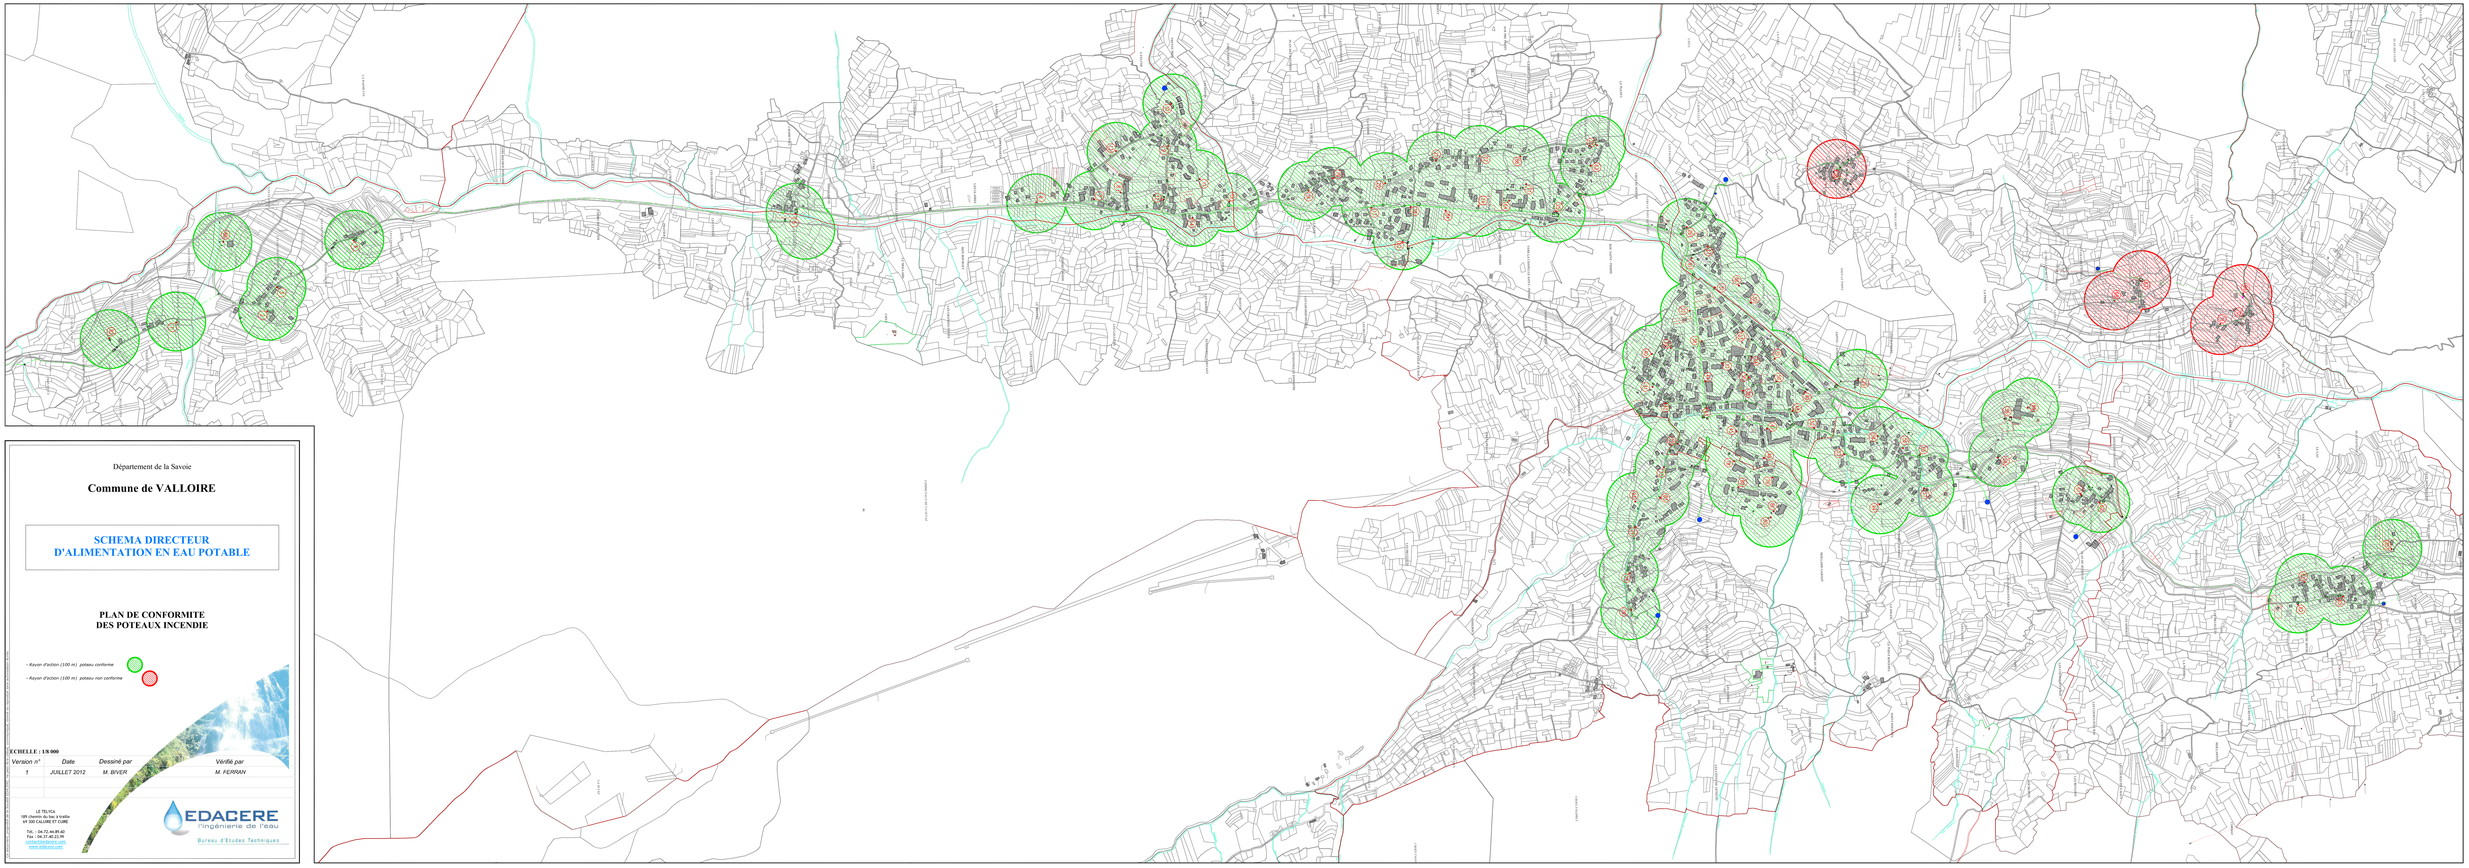

Département de la Savoie

**Commune de VALLOIRE**

**SCHEMA DIRECTEUR**
**D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE**

**PLAN DE CONFORMITE**
**DES POTEAUX INCENDIE**

- Rayon d'action (150 m) poteau conforme
- Rayon d'action (150 m) poteau non conforme

**ECHELLE : 1/5 000**

| Version n° | Date | Dessiné par | Vérifié par |
|---|---|---|---|
| 1 | JUILLET 2012 | M. BIVER | M. FERRAN |


LE TELYCA
185 chemin du bas à Vrillin
69 500 CALUIRE ET CUIRE

Tél. : 04.72.46.01.40
Fax : 04.72.46.25.46
contact@EDACERE.com
www.edacere.com


EDACERE
l'ingénierie de l'eau
Bureau d'Etudes Techniques